


Kullanma Kılavuzu

Logano GE315

**Sıvı/Gaz Yakıtlı Üflemeli Brülörlü
Esnek Döküm Ecostream Kazan**

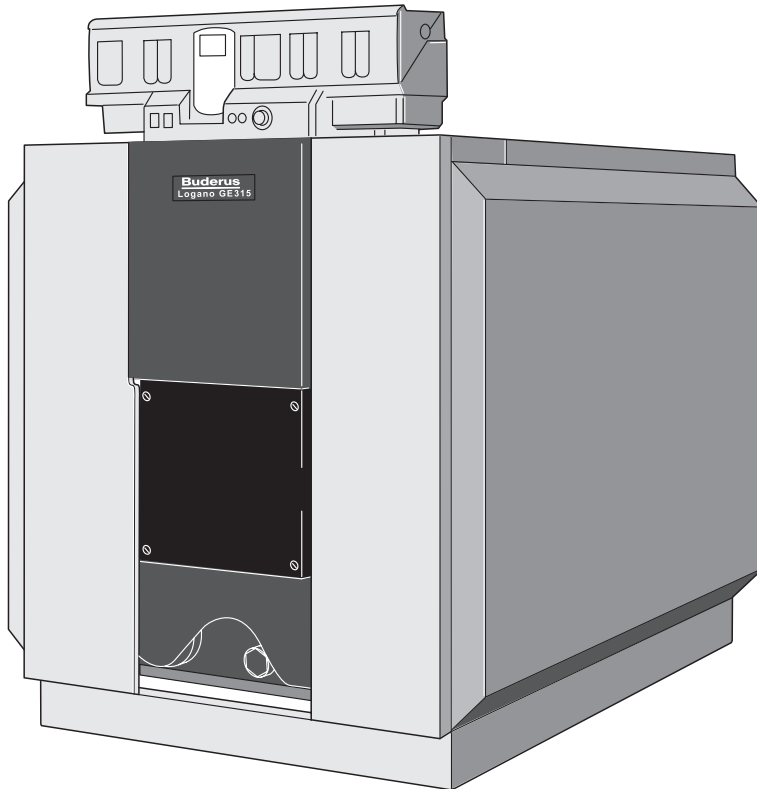

Buderus

Sayın Müşterimiz,

Buderus'un ürün programında yer alan sıvı veya gaz yakıtlı Logano GE 315, en yeni teknolojik gelişmelere ve emniyet kurallarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Kullanımının kolay olmasına özellikle dikkat edilmiştir.

Tesisatın emniyetli, ekonomik ve çevre dostu olarak kullanılabilmesi için, emniyet uyarıları ve kullanma kılavuzu dikkate alınmalıdır.



Emniyet uyarıları

Gaz kokusu alındığında:

1. **Ateş yakılmaz!
Sigara içilmez!**
2. **Kıvılcım oluşmamalıdır!
Elektrik anahtarı, telefon, fiş veya zil kullanmayınız!**
3. **Gaz vanasını kapatınız!**
4. **Pencere ve kapıları açınız!**
5. **Diğer oturanları ikaz edip binayı terk ediniz!**
6. **Bina dışından gaz dağıtım şirketine veya tesisat firmasına telefon ediniz!**

Diğer tehlikeli durumlarda ise derhal gaz vanasını kapatın ve tesisata giden elektrik akımını kesin, örn. kazan dairesi önündeki acil kapama şalteri ile.

Sıvı yakıt kullanıldığında, kullanıcı yakıt sızıntılarının derhal uzman bir kişi tarafından giderilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Kazan dairesi

Yanma ve çıkış havası delikleri küçültülmemeli veya kapatılmamalıdır.

Alev alabilir maddeler veya sıvılar kazanlarının yakınında depolanmamalı veya kullanılmamalıdır.

Kazanın hasar görmemesi için, yanma havası halojen hidrokarbonlarla (örn. sprey kutularında, solventlerde ve temizlik maddelerinde, boyalarda, yapıştırıcılarda bulunurlar) kirlenmemeli ve aşırı tozlanmalar önlenmelidir. Kazan dairesi dona karşı korunmalı ve iyi havalandırılmalıdır.

Kalorifer tesisatında yapılacak çalışmalar

Montaj, yakıt ve baca gazı bağlantıları yetkili bayi; ilk devreye alma, elektrik bağlantısı ile bakım ve işleme hazır tutma çalışmaları sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Gaz hattındaki çalışmalar yetkili bir firma tarafından yapılmalıdır.

Yılda bir defa bakım ve temizlik çalışması yapılmalıdır! Bu çalışmaları yaparken tüm tesisatın kusursuz olarak çalışıp çalışmadığı da kontrol edilmelidir. Tespit edilen eksiklikler derhal giderilmelidir.

Bir ISISAN Yetkili Servisi ile bir "Bakım Sözleşmesi" imzalamanızı öneririz.

Fonksiyonların tanıtılması ve kullanma

Yetkili servis, kullanıcıya tesisatın fonksiyonunu ve kullanımını anlatmalı ve teknik belgeleri kendisine teslim etmelidir.

Yakıt

Logano GE315:

- Motorin
- Doğal gaz, LPG

Devreye alma

Tesisatın suyunun seviyesinin kontrolü

- Açık tesisatlarda manometrenin ibresi kırmızı işaretin üzerinde olmalıdır.
- Kapalı tesisatlarda, manometrenin ibresi yeşil alan içerisinde bulunmalıdır.
- Diğer durumlarda sisteme su ilave edilmeli ve tüm tesisatın havası alınmalıdır.

İşletme sırasında tesisatın suyu azalıyorsa, yavaşça su doldurun ve tesisatın havasını alın. Tesisat sık sık su kaybederse nedeni araştırılıp derhal giderilmelidir.

Doldurma ve işletme suyu

Kazanı kullanırken, işletme yerindeki şebeke suyunun niteliğini dikkate alınız. Gerekli durumda bir su şartlandırma düzeneği monte edilmelidir.



UYARI!

Bu konu ile ilgili bilgiler Çalışma Föyü K8 „Isıtma Tesisatlarında Su Şartlandırılması“ (Genel Katalog) ve birlikte verilen „Su Şartlandırması“ ek bilgi föyünde bulunmaktadır.

Brülörü devreye alma

- Açma-kapama şalterini (Şekil 1, **Poz. 1**) „I“ (Aç) konumuna getirin.
- Yakıt vanasını yavaş yavaş açın.
- Kazan suyu sıcaklık termostatını (Şekil 1, **Poz. 2**) AUT veya 80°C konumuna ayarlayın. Sabit kontrol için istenen sıcaklık değerini ayarlayın; gaz yakıtla işletmede min. 60°C ve sıvı yakıtla işletmede min. 50°C.

Kumanda panelinin kullanma kılavuzunu dikkate alınız!


Hata

- Brülörün resetleme düğmesindeki sinyal lambası yanıyor, resetleme düğmesine basın. Hatalar ayrıca kumanda panelinin brülör hata lambasında veya ekranda da görünürler.
- Brülör, resetleme düğmesine bir kaç defa basılmasına rağmen devreye girmez ise, hatanın giderilmesi için yetkili servise haber verilmelidir.

Devreden çıkarma

- Açma-kapama şalterini (Şekil 1, **Poz. 1**) „0“ (Kapa) konumuna getirin.
- Yakıt vanasını kapatın.

Isıtma tesisatı, don tehlikesi olduğu zamanlarda devre dışı kaldığında, örn. arıza kapamasında, dona karşı önlem alınmalıdır.

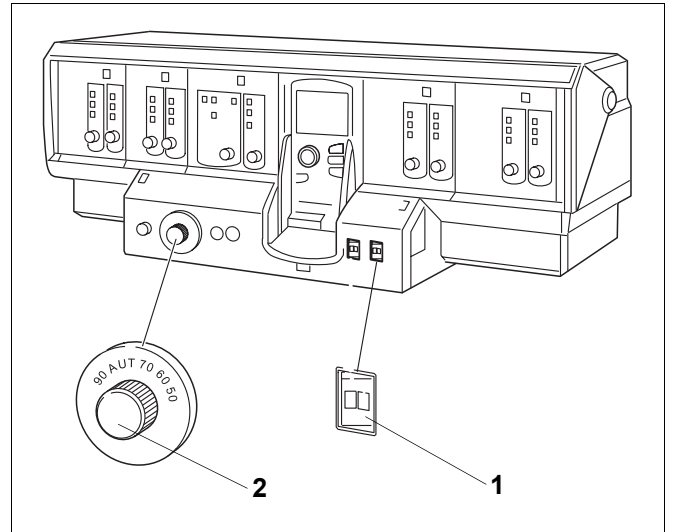

Şekil 1 Kumanda paneli, örn. Logamatic 4311

BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA TİCARET AŞ

İSTANBUL AVRUPA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Barbaros Bulvarı, No:38 Balmumcu - Beşiktaş / İstanbul • Tel: (0212) 340 37 00 Faks: (0212) 272 22 32
İSTANBUL ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ankara Asfaltı Üzeri Onur Sk. No:18/A Koşuyolu - Kadıköy / İstanbul • Tel: (0216) 544 11 00 Faks: (0216) 340 40 17
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Turgut Özal Bulvarı No:129 (Metropol Sinema Karşısı) 01170 Adana • Tel: (0322) 232 70 20 Faks: (0322) 232 70 25
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Akay Cad. Büklüm Sok. No: 2 (Dedeman Oteli Karşısı) 06660 Kavaklıdere / Ankara • Tel: (0312) 418 32 20 Faks: (0312) 417 92 55
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ali Çetinkaya Caddesi No:152 Ptt Karşısı / Antalya • Tel: (0242) 322 04 44 Faks: (0242) 322 27 25
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ovaakça Mah. Yalova Yolu 14. Km No: 28 Osmangazi / Bursa • Tel: (0224) 267 04 85 Faks: (0224) 267 00 69
İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Akçay Caddesi No: 283 Emlak Bankası Konutları Karşısı Gaziemir / İzmir • Tel: (0232) 274 81 00 Faks: (0232) 274 81 80



www.isisan.com
www.isisanservis.com

İTHALATÇI FİRMA:

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Ticaret A.Ş.
Ankara Asfaltı Üzeri, Onur Sk. No: 18/A Koşuyolu - Kadıköy / İstanbul
Tel: (0216) 544 11 00 Faks: (0216) 340 40 17

ÜRETİCİ FİRMA:

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar / Germany
Tel: +49 6441 418-0 Faks: +49 6441 45602
www.buderus.com

Kullanım Ömrü 10 Yıldır